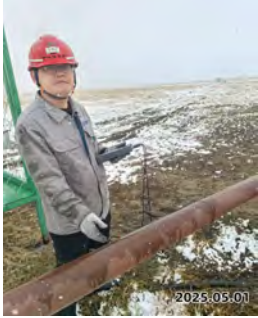
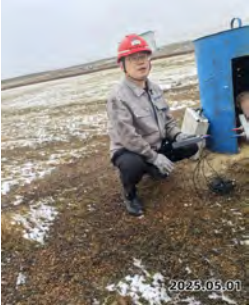



序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
195	GX-B1620/24-3-25057	2025年5月18日	实测流量20.0m ³ /h，不做判定， 其余所检项目合格。	
196	GX-B1620/24-3-25058	2025年5月18日	实测流量22.5m ³ /h，不做判定， 其余所检项目合格。	
197	GX-B1620/24-3-25059	2025年5月18日	实测流量30.5m ³ /h，不做判定， 其余所检项目合格。	

198	GX-B1620/24-3-25060	2025年5月18日	实测流量19.1m ³ /h，不做判定， 其余所检项目合格。	
199	GX-B1620/24-3-25061	2025年5月18日	实测流量22.4m ³ /h，不做判定， 其余所检项目合格。	
200	GX-B1620/24-3-25062	2025年5月18日	实测流量24.6m ³ /h，不做判定， 其余所检项目合格。	

201	GX-B1620/24-3-25063	2025年5月18日	实测流量24.9m ³ /h，不做判定， 其余所检项目合格。	
202	GX-B1620/24-3-25064	2025年5月18日	实测流量21.6m ³ /h，不做判定， 其余所检项目合格。	
203	GX-B1620/24-3-25065	2025年5月18日	实测流量20.9m ³ /h，不做判定， 其余所检项目合格。	

204	GX-B1620/24-3-25066	2025年5月18日	实测流量37.1m ³ /h，不做判定， 其余所检项目合格。	
205	GX-B1620/24-3-25067	2025年5月18日	实测流量33.8m ³ /h，不做判定， 其余所检项目合格。	
206	GX-B1620/24-3-25068	2025年5月18日	实测流量57.9m ³ /h，不做判定， 其余所检项目合格。	

207	GX-B1620/24-3-25069	2025年5月18日	实测流量52.4m ³ /h，不做判定，其余所检项目合格。	
208	GX-B1499/23-3-25094	2025年5月18日	所检项目合格。	
209	GX-B1499/23-3-25095	2025年5月18日	所检项目合格。	

210	GX-B1499/23-3-25096	2025年5月18日	所检项目合格。	
211	GX-B1499/23-3-25097	2025年5月18日	所检项目合格。	
212	GX-B1499/23-3-25098	2025年5月18日	所检项目合格。	

213	GX-B1499/23-3-25099	2025年5月18日	所检项目合格。	
214	GX-B1495/20-3-25803~25815	2025年5月18日	本次共检高压开关设备13台，13台高压开关设备所检项目合格。	
215	GX-B1495/20-3-25769~25779	2025年5月18日	本次共检高压开关设备11台，11台高压开关设备所检项目合格。	


216	GX-B1495/20-3-25739~25755	2025年5月18日	本次共检高压开关设备17台，17台高压开关设备所检项目合格。	
217	GX-B1495/20-3-25725~25738	2025年5月18日	本次共检高压开关设备14台，14台高压开关设备所检项目合格。	
218	GX-B1308/23-3-25001	2025年5月16日	综合判定：合格。	


219	GX-B1308/23-3-25002	2025年5月16日	综合判定：合格。	
220	GX-B1495/20-3-25685~25701	2025年5月16日	本次共检高压开关设备17台，17台高压开关设备所检项目合格。	
221	GX-B1495/20-3-25713~25723	2025年5月16日	本次共检高压开关设备11台，11台高压开关设备所检项目合格。	


222	GX-B1495/20-3-25702~25712	2025年5月16日	本次共检高压开关设备11台，11台高压开关设备所检项目合格。	
223	GX-B1495/20-3-25756~25768	2025年5月16日	本次共检高压开关设备13台，13台高压开关设备所检项目合格。	
224	GX-B1495/20-3-25780~25793	2025年5月16日	本次共检高压开关设备14台，14台高压开关设备所检项目合格。	

225	GX-B1495/20-3-25794~25802	2025年5月16日	本次共检高压开关设备9台，9台高压开关设备所检项目合格。	
226	GX-B1495/20-3-251200~251206	2025. 5. 16	本次共检高压开关设备7台，7台高压开关设备所检项目合格。	
227	GX-B1495/20-3-251207~251212	2025. 5. 16	本次共检高压开关设备6台，6台高压开关设备所检项目合格。	


228	GX-B1495/20-3-251213~251225	2025. 5. 16	本次共检高压开关设备13台，13台高压开关设备所检项目合格。	
229	GX-B1495/20-3-251281~251285	2025. 5. 16	本次共检高压开关设备5台，5台高压开关设备所检项目合格。	
230	GX-B1495/20-3-251286~251288	2025. 5. 16	本次共检高压开关设备3台，3台高压开关设备所检项目合格。	

231	GX-B1495/20-3-251289~251291	2025. 5. 16	本次共检高压开关设备3台，3台高压开关设备所检项目合格。	
232	GX-B1495/20-3-251292~251298	2025. 5. 16	本次共检高压开关设备7台，7台高压开关设备所检项目合格。	
233	GX-B1495/20-3-251299~251303	2025. 5. 16	本次共检高压开关设备5台，5台高压开关设备所检项目合格。	

234	GX-B1312/20-3-25360	2025. 5. 16	所检项目合格。	
235	GX-B1312/20-3-25361	2025. 5. 16	所检项目合格。	
236	GX-B1312/20-3-25362~25363	2025. 5. 16	本次共检防爆干式变压器2台，2台防爆干式变压器所检项目合格。 。	

237	GX-B1312/20-3-25364~25365	2025. 5. 16	本次共检防爆干式变压器2台，2台防爆干式变压器所检项目合格。	
238	GX-B1312/20-3-25366	2025. 5. 16	所检项目合格。	
239	GX-B1312/20-3-25367~25369	2025. 5. 16	本次共检防爆干式变压器3台，3台防爆干式变压器所检项目合格。	

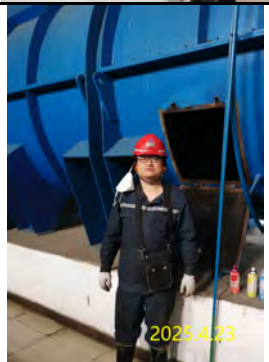
240	GX-B1312/20-3-25370~25372	2025. 5. 16	本次共检防爆干式变压器3台，3台防爆干式变压器所检项目合格。 。	
241	GX-B1312/20-3-25373~25375	2025. 5. 16	本次共检防爆干式变压器3台，3台防爆干式变压器所检项目合格。 。	
242	GX-B1312/20-3-25376~25378	2025. 5. 16	本次共检防爆干式变压器3台，3台防爆干式变压器所检项目合格。 。	

243	GX-B1312/20-3-25379~25381	2025. 5. 16	本次共检防爆干式变压器3台，3台防爆干式变压器所检项目合格。 。	
244	GX-B1312/20-3-25382~25383	2025. 5. 16	本次共检防爆干式变压器3台，3台防爆干式变压器所检项目合格。 。	
245	GX-B1312/20-3-25385~25386	2025. 5. 16	本次共检防爆干式变压器2台，2台防爆干式变压器所检项目合格。 。	

246	GX-B1312/20-3-25389	2025. 5. 16	所检项目合格。	
247	GX-B1312/20-3-25390	2025. 5. 16	所检项目合格。	
248	GX-B1310/21-3-25081	2025. 5. 20	符合标准要求。	

249	GX-B1310/21-3-25082	2025. 5. 20	符合标准要求。	
250	GX-B1310/21-3-25083	2025. 5. 20	符合标准要求。	
251	GX-B1427/21-3-25020	2025. 5. 20	符合标准要求。	

252	GX-B1427/21-3-25021	2025. 5. 20	符合标准要求。	
253	GX-B1427/21-3-25022	2025. 5. 20	符合标准要求。	
254	GX-B1310/21-3-25077	2025年5月20日	未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。	

255	GX-B1310/21-3-25078	2025年5月20日	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	
256	GX-B1428/21-3-25030	2025年5月20日	无缺陷迹痕显示。	
257	GX-B1428/21-3-25031	2025年5月20日	无缺陷迹痕显示。	

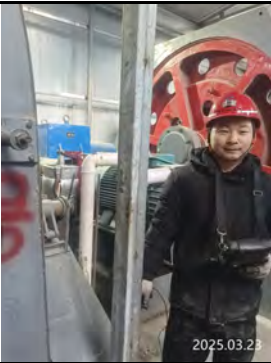
258	GX-B1428/21-3-25028	2025年5月20日	无缺陷迹痕显示。	
259	GX-B1428/21-3-25029	2025年5月20日	无缺陷迹痕显示。	
260	GX-B1310/21-3-25075	2025年5月20日	未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。	

261	GX-B1310/21-3-25076	2025年5月20日	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。 。	
262	GX-B1534/20-3-25055	2025年5月20日	所检项目合格。	
263	GX-B1534/20-3-25056	2025年5月20日	所检项目合格。	

264	GX-B1534/20-3-25057	2025年5月20日	所检项目合格。	
265	GX-B1495/20-3-251226~251239	2025年5月20日	本次共检高压开关设备14台，14台高压开关设备所检项目合格	
266	GX-B1495/20-3-251240~251253	2025年5月20日	本次共检高压开关设备14台，14台高压开关设备所检项目合格。	

267	GX-B1495/20-3-25926~25936	2025年5月20日	本次共检高压开关设备11台，11台高压开关设备所检项目合格。	
268	GX-B1495/20-3-25937~25948	2025年5月20日	本次共检高压开关设备12台，12台高压开关设备所检项目合格。	
269	GX-B1495/20-3-25900~25913	2025年5月20日	本次共检高压开关设备14台，14台高压开关设备所检项目合格。	

270	GX-B1310/21-3- 25056	2025年5月20日	符合标准要求。	
271	GX-B1310/21-3- 25057	2025年5月20日	符合标准要求。	
272	GX-B1310/21-3- 25058	2025年5月21日	符合标准要求。	

273	GX-B1310/21-3- 25059	2025年5月21日	符合标准要求。	
274	GX-B1310/21-3- 25060	2025年5月21日	符合标准要求。	
275	GX-B1310/21-3- 25061	2025年5月21日	符合标准要求。	

276	GX-B1310/21-3- 25062	2025年5月21日	符合标准要求。	 2025.03.23
277	GX-B1310/21-3- 25063	2025年5月21日	符合标准要求。	 2025.03.23
278	GX-B1310/21-3- 25064	2025年5月21日	符合标准要求。	 2025.03.23

279	GX-B1310/21-3- 25065	2025年5月21日	符合标准要求。		
280	GX-B1312/20-3-25387~25388	2025/5/23	本次共检防爆干式变压器2台，2台防爆干式变压器所检项目合格。		