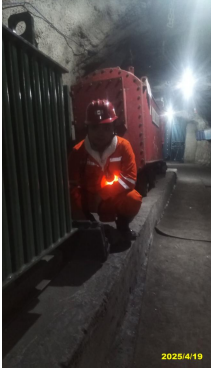
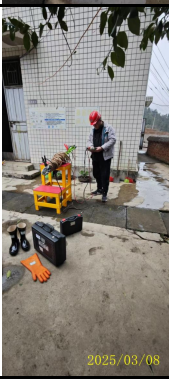


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
74	GX-B1312/20-7-25322~25325	2025.6.4	本次共检电力变压器4台，4台电力变压器所检项目合格	
75	GX-B1312/20-7-25326~25329	2025.6.4	本次共检电力变压器4台，4台所检项目合格。	
76	GX-B1495/20-7-251001~251015	2025.6.4	本次共检高压开关柜15台，15台高压开关柜所检项目合格。	

77	GX-B1495/20-7-251016~251023	2025. 6. 4	本次共检高压防爆开关8台，8台高压防爆开关所检项目合格。	
78	GX-B1321/20-7-25439~25449	2025. 6. 4	本次共检电力电缆11条，11条电力电缆所检项目合格。	
79	GX-B1328/20-7-25009	2025. 6. 9	本次共检绝缘手套16只，16只绝缘手套合格。	

80	GX-B1328/20-7-25010	2025. 6. 9	本次共检绝缘靴16只，16只绝缘靴合格。	 2025/03/08
81	GX-B1328/20-7-25011	2025. 6. 9	验电器8支，8支验电器所检项	 2025/03/08
82	GX-B1328/20-7-25012	2025. 6. 9	本次共检便携式接地和接地短路装置8套，8套便携式接地和接地短路装置所检项目合格。	 2025/03/08

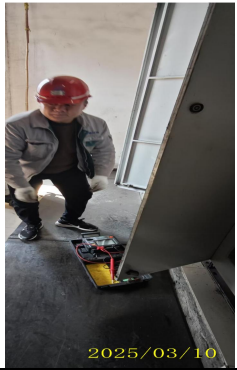
83	GX-B1328/20-7-25013	2025. 6. 9	共检绝缘杆2组，2组绝缘杆合	
84	GX-B1352/21-7-25219~25222	2025/6/9	本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关4台, 4台所检项目合格。	
85	GX-B1352/21-7-255147~255150	2025/6/9	本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关漏电保护4台, 4台所检项目合格。	

86	GX-B1352/21-7-255145~255146	2025/6/9	本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关漏电保护2台,2台所检项目合格。	 2025/4/25
87	GX-B1359/21-7-25095~25098	2025/6/9	本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置4台,4台所检项目合格。	 2025/4/25
88	GX-B1312/20-7-25368~25370	2025/6/9	所检项目合格。	 2025/03/10

89	GX-B1312/20-7-25371~25374	2025/6/9	所检项目合格。	
90	GX-B1312/20-7-25375	2025/6/9	所检项目合格。	
91	GX-B1321/20-7-25320	2025/6/9	所检项目合格。	

92	GX-B1321/20-7-25321~25324	2025/6/9	所检项目合格。	
93	GX-B1321/20-7-25325~25328	2025/6/9	所检项目合格。	
94	GX-B1328/20-7-25014	2025/6/9	合格。	

95	GX-B1328/20-7-25015	2025/6/9	合格。	
96	GX-B1328/20-7-25016	2025/6/9	所检项目合格。	
97	GX-B1328/20-7-25017	2025/6/9	所检项目合格。	

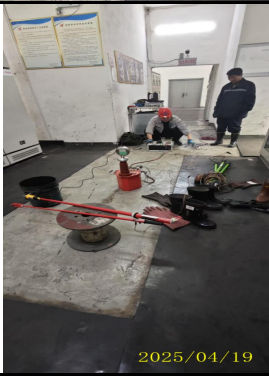
98	GX-B1328/20-7-25018	2025/6/9	合格。	
99	GX-B1336/22-7-25011	2025/6/9	所检项目合格。	
100	GX-B1336/22-7-25012	2025/6/9	所检项目合格。	

101	GX-B1547/20-7-25017~25018	2025/6/9	所检项目合格。	
102	GX-B1495/20-7-251104~251114	2025/6/9	所检项目合格。	
103	GX-B1495/20-7-251115~251127	2025/6/9	所检项目合格。	

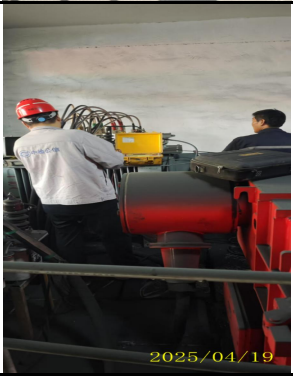
104	GX-B1314/21-7-25011	2025/6/9	所检项目合格。	
105	GX-B1314/21-7-25012	2025/6/9	所检项目合格。	
106	GX-B1354/20-7-25009	2025/6/10	合格。	

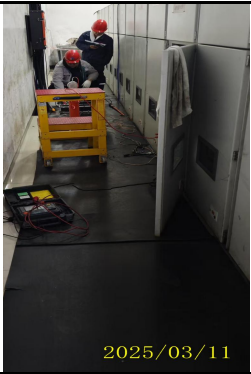
107	GX-B1359/21-7-25123~23039	2025/6/4	本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置10台, 10台所检项目合格。	
108	GX-B1354/20-7-25007	2025. 6. 10	合格。	
109	GX-B1495/20-7-251330~251350	2025/6/10	所检项目合格。	

110	GX-B1495/20-7-251351~251362	2025/6/10	所检项目合格。	
111	GX-B1495/20-7-251363~251369	2025/6/10	所检项目合格。	
112	GX-B1495/20-7-251370~251376	2025/6/10	所检项目合格。	

113	GX-B1328/20-7-25061	2025/6/10	合格。	
114	GX-B1328/20-7-25062	2025/6/10	合格。	
115	GX-B1328/20-7-25063	2025/6/10	所检项目合格。	

116	GX-B1328/20-7-25064	2025/6/10	所检项目合格。	
117	GX-B1323/21-7-25072~25079	2025/6/10	所检项目合格。	
118	GX-B1323/21-7-25066~25068	2025/6/10	所检项目合格。	

119	GX-B1312/20-7-25466~25469	2025/6/10	所检项目合格。		
120	GX-B1312/20-7-25470~25472	2025/6/10	所检项目合格。		
121	GX-B1312/20-7-25473~25474	2025/6/10	所检项目合格。		

122	GX-B1329/21-7-25114~25117	2025/6/10	所检项目合格。	
123	GX-B1329/21-7-25082~25103	2025/6/10	所检项目合格。	
124	GX-B1329/21-7-25104~25105	2025/6/10	所检项目合格。	

125	GX-B1329/21-7-25106~25113	2025/6/10	所检项目合格。	
126	GX-B1321/20-7-25631~25632	2025/6/10	所检项目合格。	
127	GX-B1321/20-7-25633~25636	2025/6/10	所检项目合格。	

128	GX-B1321/20-7-25637~25640	2025/6/10	所检项目合格。	
129	GX-B1354/20-7-25011	2025/6/11	合格。	
130	GX-B1404/20-7-25039	2025/6/11	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

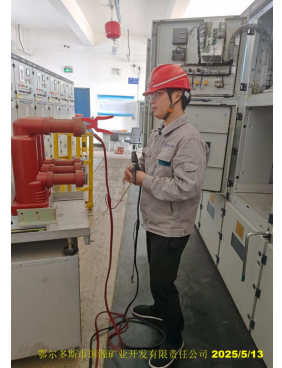
131	GX-B1404/20-7-25040	2025/6/11	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
132	GX-B1495/20-7-251377~251388	2025. 6. 16	所检项目合格。	
133	GX-B1495/20-7-251389~251406	2025. 6. 16	所检项目合格。	

134	GX-B1495/20-7-251414	2025. 6. 16	所检项目合格。		 2025. 3. 25	
135	GX-B1495/20-7-251426~251446	2025. 6. 16	所检项目合格。		 2025. 3. 27	
136	GX-B1495/20-7-251407~251413	2025. 6. 16	所检项目合格。		 2025. 3. 28	

137	GX-B1495/20-7-251447~251469	2025. 6. 16	所检项目合格。	 2025. 3. 29
138	GX-B1495/20-7-251470~251476	2025. 6. 16	所检项目合格。	 2025. 3. 30
139	GX-B1495/20-7-251477~251492	2025. 6. 16	所检项目合格。	 2025. 4. 1

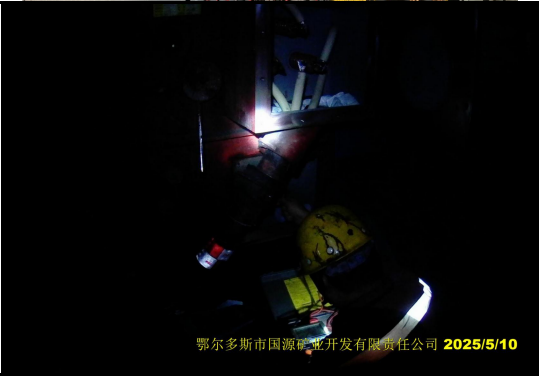
140	GX-B1495/20-7-251493~251503	2025. 6. 16	所检项目合格。	
141	GX-B1308/23-7-25008	2025/6/15	综合判定：合格。	
142	GX-B1620/24-7-25047	2025/6/15	实测流量56. 6m3/h、电机输入功率41. 7kW，不做判定，其余所检项目合格。	

143	GX-B1620/24-7-25048	2025/6/15	实测流量56.1m ³ /h、电机输入功率40.5kW，不做判定，其余所检项目合格。		
144	GX-B1620/24-7-25049	2025/6/15	实测流量67.7m ³ /h、电机输入功率42.5kW，不做判定，其余所检项目合格。		
145	GX-B1495/25-7-251204~251213	2025. 6. 16	本次共检高压开关柜10台，10台高压开关柜所检项目合格。		

146	GX-B1495/25-7-251214~251217	2025. 6. 16	本次共检高压开关柜4台，4台高压开关柜所检项目合格。 。	 鄂尔多斯能源开发有限责任公司 2025/5/4
147	GX-B1495/25-7-251218~251223	2025. 6. 16	本次共检高压开关柜6台，6台高压开关柜所检项目合格。 。	 鄂尔多斯能源开发有限责任公司 2025/5/5
148	GX-B1495/25-7-251224~251232	2025. 6. 16	本次共检高压开关柜9台，9台高压开关柜所检项目合格。 。	 鄂尔多斯能源开发有限责任公司 2025/5/13

149	GX-B1495/25-7-251233~251235	2025. 6. 16	本次共检高压开关柜3台，3台高压开关柜所检项目合格。 。	 鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司 2025/5/25
150	GX-B1495/25-7-251240~251255	2025. 6. 16	本次共检高压开关柜16台，16台高压开关柜所检项目合格。	 鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司 2025/5/16
151	GX-B1495/25-7-251256~251271	2025. 6. 16	本次共检高压开关柜16台，16台高压开关柜所检项目合格。	 鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司 2025/5/17

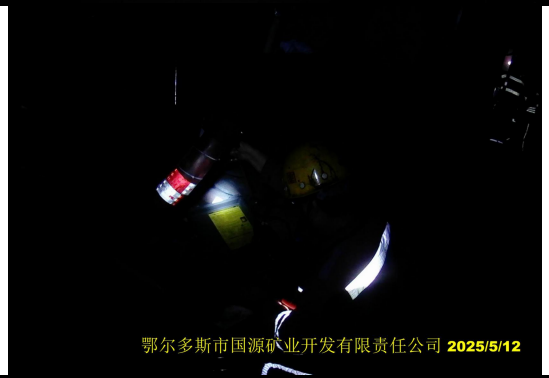
152	GX-B1495/25-7-251272~251279	2025. 6. 16	本次共检高压开关柜8台，8台高压开关柜所检项目合格。 。		
153	GX-B1495/25-7-251280	2025. 6. 16	所检项目合格。		
154	GX-B1312/20-7-25403~25409	2025. 6. 16	本次共检电力变压器7台，7台电力变压器所检项目合格。 。		

155	GX-B1312/20-7-25410~25415	2025. 6. 16	本次共检电力变压器6台，6台电力变压器所检项目合格。	
156	GX-B1312/20-7-25416	2025. 6. 16	所检项目合格。	
157	GX-B1312/20-7-25428~25437	2025. 6. 16	本次共检电力变压器10台，10台电力变压器所检项目合格。	

158	GX-B1312/20-7-25438~25439	2025. 6. 16	本次共检电力变压器2台，2台电力变压器所检项目合格。 。	
159	GX-B1312/20-7-25440	2025. 6. 16	所检项目合格。	
160	GX-B1312/20-7-25441	2025. 6. 16	所检项目合格。	

161	GX-B1312/20-7-25442~25443	2025. 6. 16	本次共检电力变压器2台，2台电力变压器所检项目合格。 。	 鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司 2025/5/22
162	GX-B1312/20-7-25444~25446	2025. 6. 16	本次共检电力变压器3台，3台电力变压器所检项目合格。 。	 鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司 2025/5/26
163	GX-B1312/20-7-25447~25448	2025. 6. 16	本次共检电力变压器2台，2台电力变压器所检项目合格。 。	 鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司 2025/5/28

164	GX-B1321/20-7-25510~25516	2025. 6. 16	本次共检电力电缆7条，7条电力电缆所检项目合格。	
165	GX-B1321/20-7-25517~25518	2025. 6. 16	本次共检电力电缆2条，2条电力电缆所检项目合格。	
166	GX-B1321/20-7-25519~25520	2025. 6. 16	本次共检电力电缆2条，2条电力电缆所检项目合格。	

167	GX-B1321/20-7-25521~25523	2025. 6. 16	本次共检电力电缆3条，3条电力电缆所检项目合格。		
168	GX-B1321/20-7-25531~25538	2025. 6. 16	本次共检电力电缆8条，8条电力电缆所检项目合格。		
169	GX-B1321/20-7-25539~25543	2025. 6. 16	本次共检电力电缆5条，5条电力电缆所检项目合格。		

170	GX-B1321/20-7-25544~25555	2025. 6. 16	本次共检电力电缆12条，12条电力电缆所检项目合格。	 鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司 2025/5/16
171	GX-B1321/20-7-25578	2025. 6. 16	所检项目合格。	 鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司 2025/5/28
172	GX-B1321/20-7-25581~25590	2025. 6. 16	本次共检电力电缆10条，10条电力电缆所检项目合格。	 鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司 2025/5/17

173	GX-B1321/20-7-25591	2025. 6. 16	所检项目合格。	
174	GX-B1321/20-7-25592~25593	2025. 6. 16	本次共检电力电缆2条，2条电力电缆所检项目合格。	